


Rysunek nr 7  
Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego  
Kontrola dostępu i CCTV

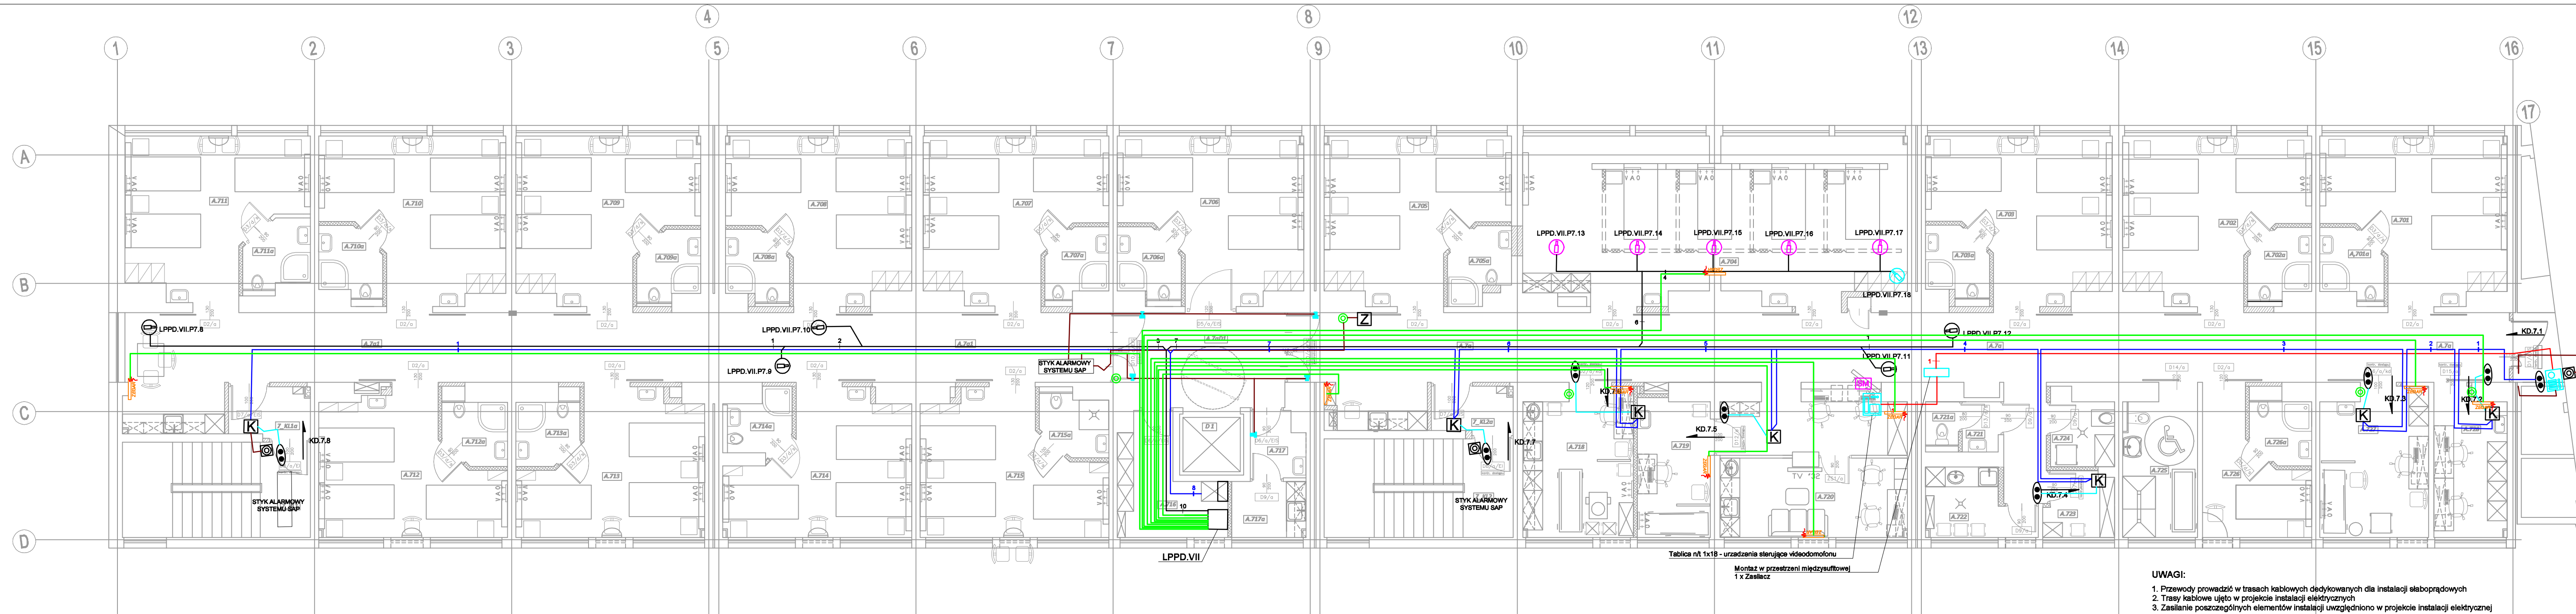

LEGENDA:

CCTV:

- Stalopozycyjna sieciowa kamera kopułkowa 1.3 MPx
- Stalopozycyjna sieciowa kamera kopułkowa 3 MPx z mikrofonem - System nadzoru medycznego - obserwacja twarzy
- Stalopozycyjna sieciowa kamera kopułkowa 3 MPx z mikrofonem - System nadzoru medycznego - Plan ogólny
- Stanowisko podglądu systemu nadzoru medycznego Zestaw PC + Monitor 32" LED
- KD.x Kontrolowane przejście jednostronne

SKD:

- Czytnik kart zbliżeniowy - wysokość montażu 1.2m
- Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu "ZBIJ SZYBKĘ" - wysokość montażu 1.2m
- Elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy ścienny
- Przycisk zwolnienia drzwi - przycisk krótkoźwierny - wysokość montażu 1.4 m od poziomu posadzki
- Zasilacz elektroztrzymaczy - montaż nad sufitem podwieszanym

VIDEODOMOFON:

- Panel wywoławczy - wysokość montażu ok. 1.8m
- Monitor videodomofonu
- Zegar cyfrowy NTP

PRZEWODY:

- Przewód FTP 4x2x0.5 LSOH/PVC kat. 5e/ - MONITORING CCTV
- Przewód FTP 4x2x0.5 LSOH/PVC kat. 5e/ - MAGISTRALA KD
- Przewód FTP 4x2x0.5 LSOH/PVC kat. 5e/ - PODŁĄCZENIE CZYTNIKA
- Przewód FTP 4x2x0.5 LSOH/PVC kat. 5e/ - ZEGAR CYFROWY NTP
- Przewód OMY 2x0.75mm2

UWAGI:

- Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych
- Trasy kablowe ujęto w projekcie instalacji elektrycznych
- Zasilanie poszczególnych elementów instalacji uwzględniono w projekcie instalacji elektrycznej