






## SZCZEGÓŁ MONTAŻU CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

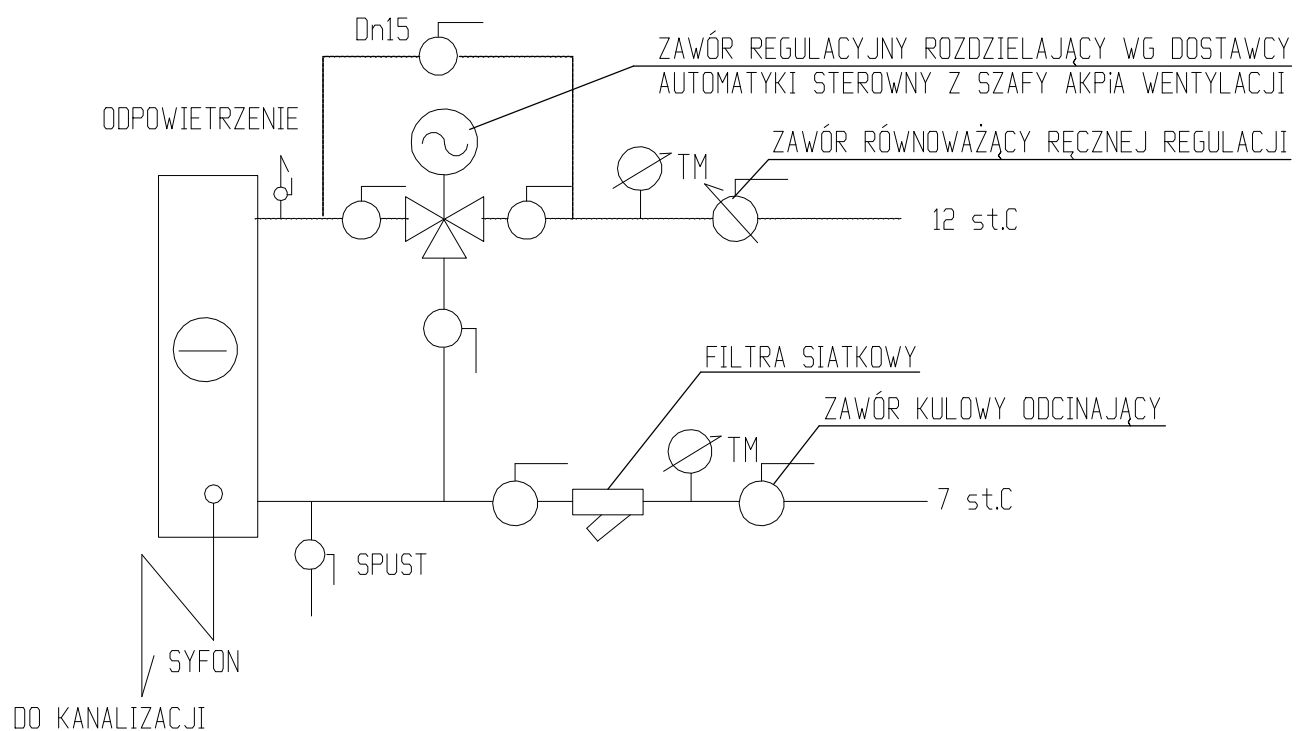

-  ZAWÓR RĘCZNEJ REGULACJI
-  ZAWÓR KULOWY, RĘCZNY
-  TERMOMANOMETR 0-6 bar, 0-30 st.C lub 0-100 st.C
-  FILTR SIATKOWY O LICZBIE OCZEK 600/cm<sup>2</sup>