


RG-C-sekcja I. Napięcie rezerwowane

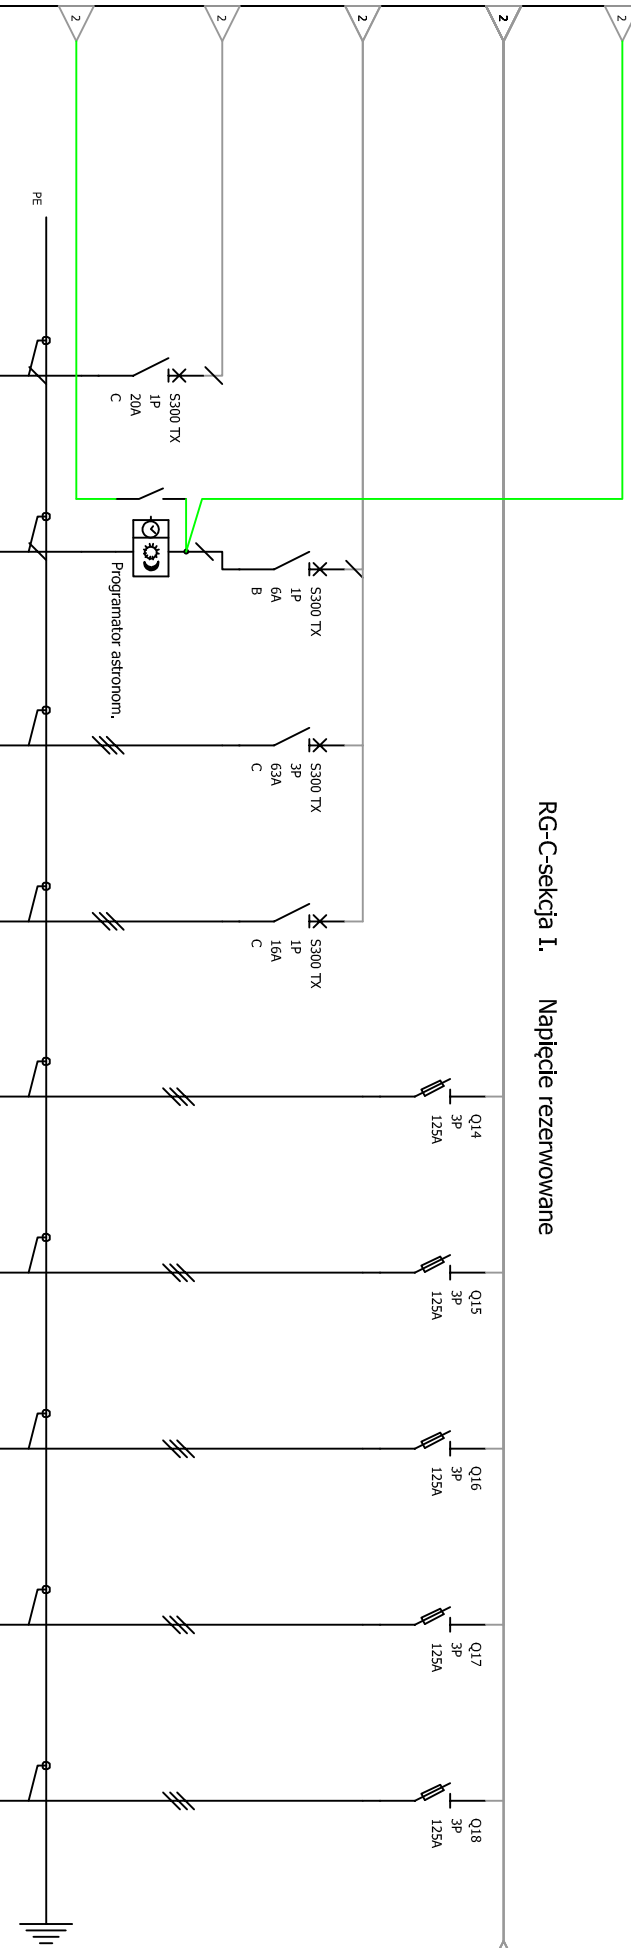

Oznaczenie urządzenia	Q13-4	Q13-5	Q13-6	Q13-7	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
Prąd wkładki bezpiecznik.					63A	63A	63A		
Nr WLZ									
Moc									
Opis	Ośw. nocne		Zasilanie rozdzielnic w pomieszczeniu RG-C	Zasilanie kłap P-poż wentylatorownia	Zasilanie rezerwowe do SZR	Zasilanie rezerwowe do SZR	Zasilanie rezerwowe do SZR	REZERWA	REZERWA
					rozdzienlica TO-4C-1 TO-4C-2	rozdzienlica TO-6C-1 TO-6C-2	rozdzienlica TO-8C-1 TO-8C-2		
Typ kabla	4x ADY 4mm2		4xALY 50 mm2	YDY20 3x1,5 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2		
Stan	Istn.		Istn.	Proj.	Proj.	Proj.	Proj.		

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C

Data:

03. 2017

Autor:

Nr. rysunku:

E-10

Tomasz Knapik

Nr. rysunku: