


RG-C-sekcja III. Napięcie nierezzerwowane

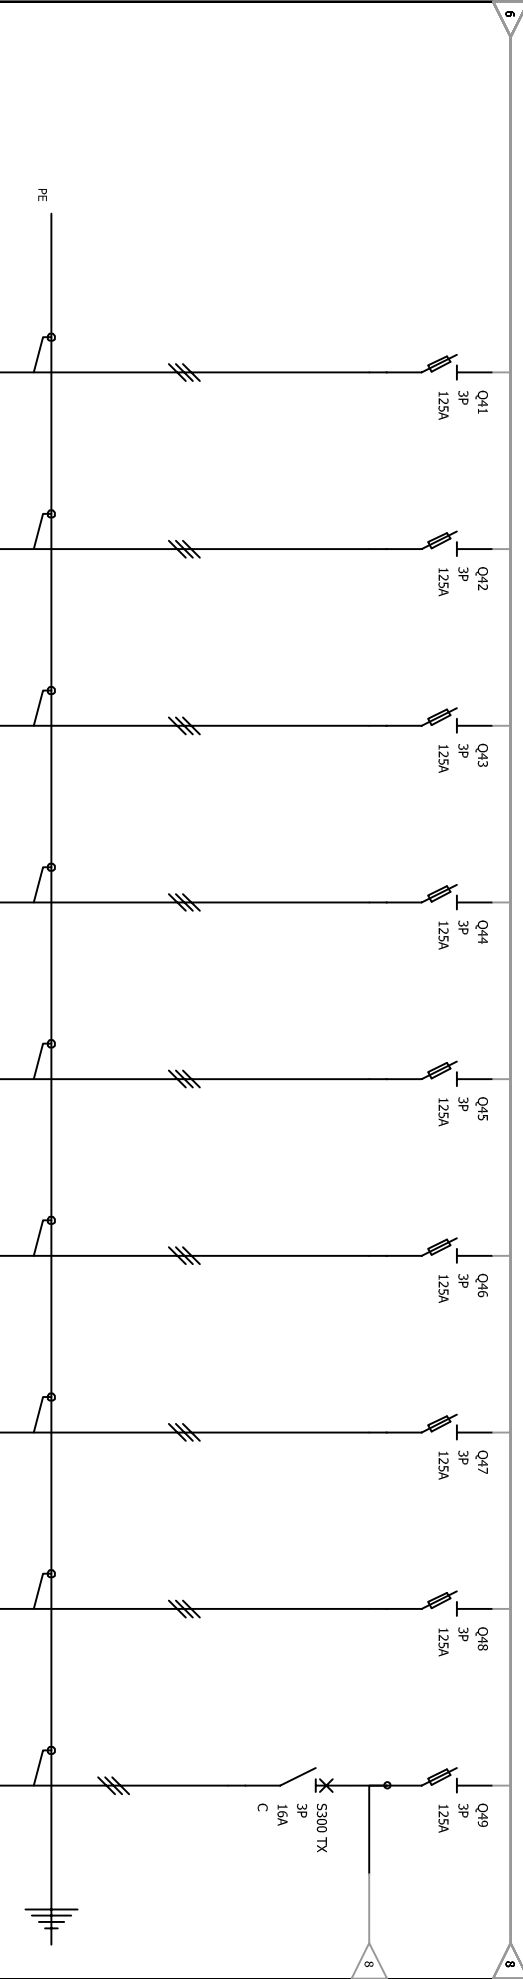

Oznaczenie urządzenia	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49-1
Prąd wkładki bezpiecznik.	63A	80A	63A	125A	40A	125A	125A	63A	
Nr WIZ	176	178	179			184			
Moc				37,7 kW	11,3 kW		40 kW		2,2 kW
Opis	Korytarz blok I, II, III,	Wentylatoria poddasze nr 7 i 8	Wentylatoria niski parter TO-1	Nawilżacz parowy dla centrali N.6.2/W6.2 niski parter	Nawilżacz parowy dla centrali N.6.1/W6.1 niski parter	Sterylizatoria	Agregat wody lodowej niski parter	CKL dla V p.	Zasilanie szafy AKRPA centrali N.5.1/W6.1 niski parter
Typ kabla	4xALY 25 mm2	4xALY 50 mm2	4xALY 25 mm2	4xYKY 1x50 + YKY20 25	YDY20 5x10 mm2	YAKY 4x70 mm2	4xYKY 1x50 + YKY20 25	YKY 5x16 mm2	YDY 5x2,5
Stan	Istn.	Istn.	Istn.	Proj.	Proj.	Istn.	Proj.	Istn.	Proj.

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C									
				Data:	03. 2017		Autor:	Nr. rysunku:	E-14