


Układ sieci	Sieć TY
Napięcie znamionowe	123 V
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

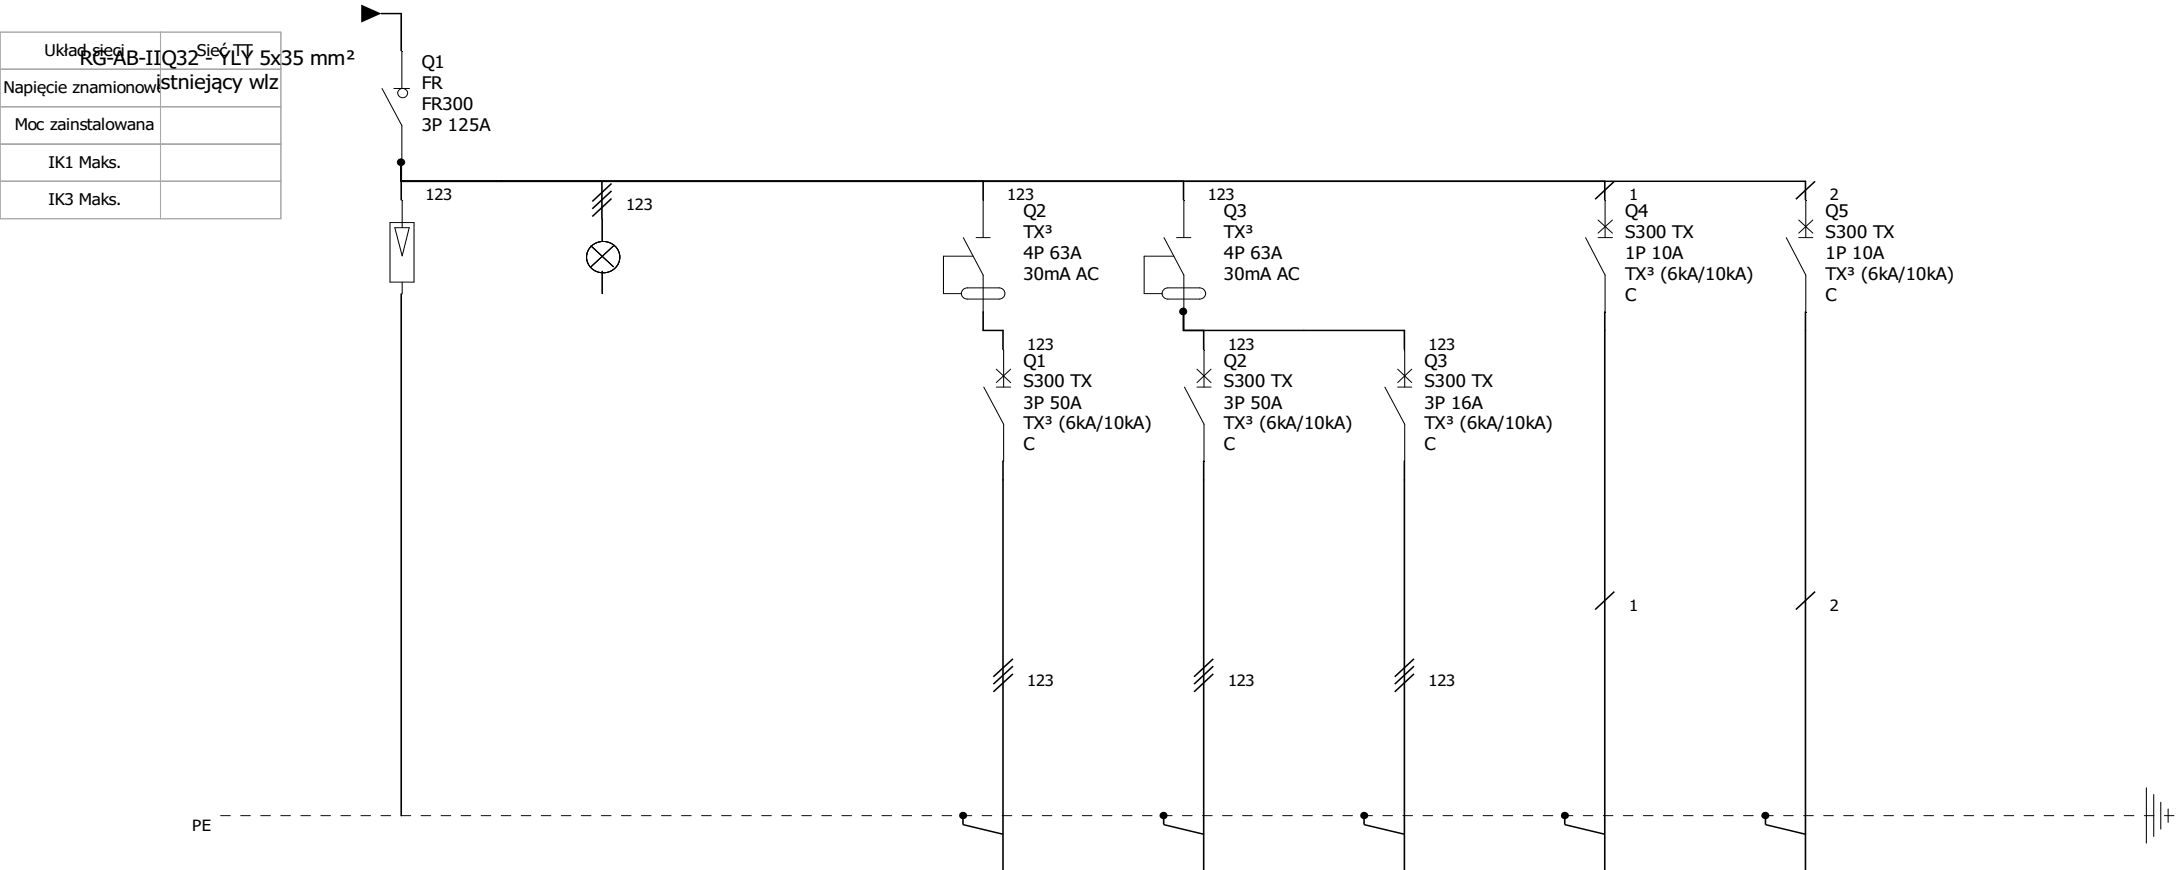

Oznaczenie urządzenia	F1	H1		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Opis				Nawilacz Parowy dla N4W4	Agregat wody lodowej dla N4W4	Centrala wentylacji N4W4	Zasilanie klap p-poż.	Rezerwa	
Moc				22,6 kW	21 kW	3,7 kW			
Typ kabla				YDYżo 5x10 mm2	YDYżo 5x10 mm2	YDYżo 5x1,5 mm2	YDYżo 3x1,5 mm2		

Projektował:
mgr inż. TOMASZ KNAPIK

[Signature]

Schemat zasadniczy

TW-0A

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:		Nr. akurusa:	1 / 1