


RG-C-sekcja III.      Napięcie nierzewrowane

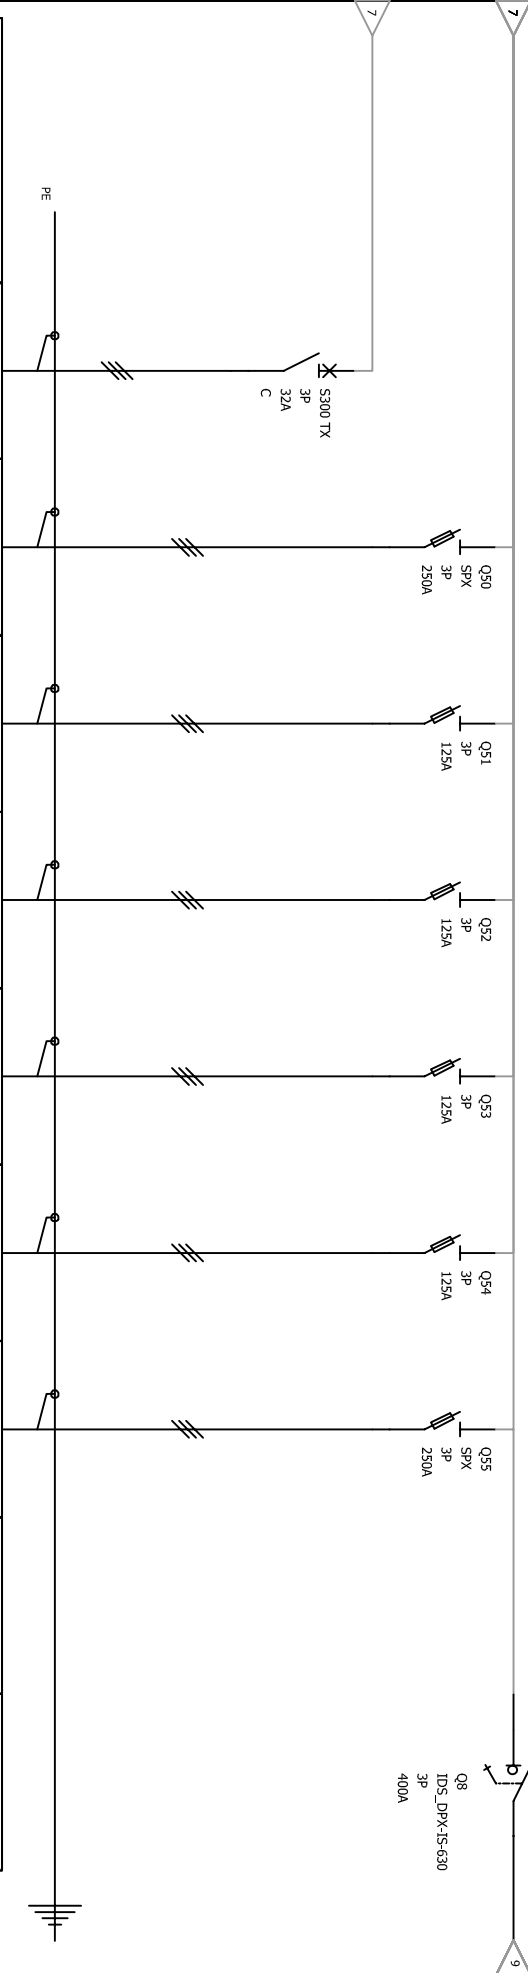

Oznaczenie urządzenia	Q49-2	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q8
Prąd wkładki bezpiecznik.		250A						
Nr WIZ								
Moc	6,2 kW	139 kW						
Opis	Zasilanie szafy AKPIA centrala N.6,2/W6,2 niski parter	Agregat wody lodowej piętro 9	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Sprzęgło sekccyjne
Typ kabla	YDY 5x6	4XYKY 1x120+YKYz0 70						
Stan	Proj.	Proj.						

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C											
Data:		03. 2017				Autor:		Nr. rysunku:		E-15	
						Tomasz Knapik					