


RG-C-sekcja IV. Napięcie nierzewnowane

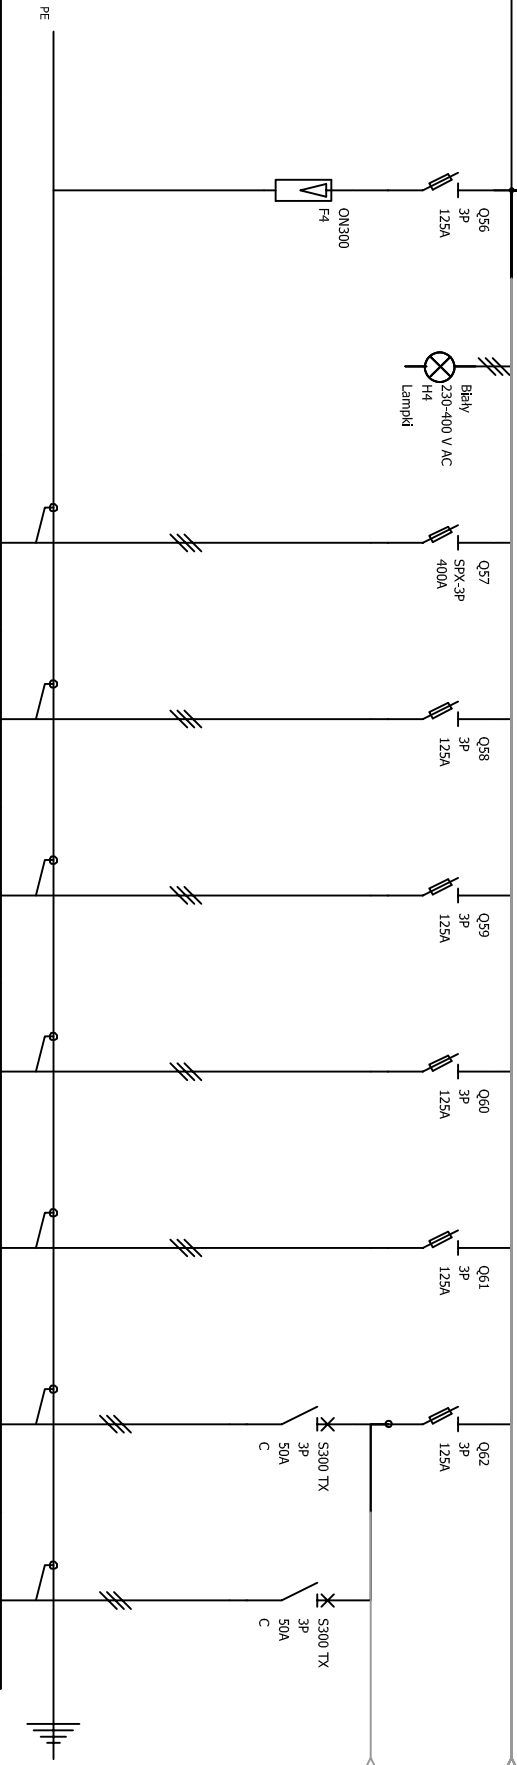

Oznaczenie urządzenia	F4	H4	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q62-1	Q62-2
Prąd wkładki bezpiecznik.			315 A	80A	80A	80A	63A			
Nr WLZ				186	188	190	172			
Moc										
Opis	4x DEHN bloc 1 255 H Ogranicznik przepięć typu 1	Rozdzielnica TW-9C wentylacja i klimatyzacja	Centralna Pracownia Gastrokopii I p.	Rozdzielnica strona wschodnia Vp	klimatyzacja klinika jednego dnia	OIOM SZR + rozdzielnica VIIIp.	SUSZARKA	ROZDZ. WEJŚCIE GŁÓWNE		
Typ kabla		4xYKY 1x240+YKY2x120	4xALY 50 mm2	4xALY 50 mm2	4xALY 50 mm2	4xALY 25 mm2	YKY 5x10 mm2	YKY 5x10 mm2		
Stan		Proj.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.				

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C

Data:		03. 2017		Autor:		Nr. rysunku:		E-16	
				Tomasz Knapik					