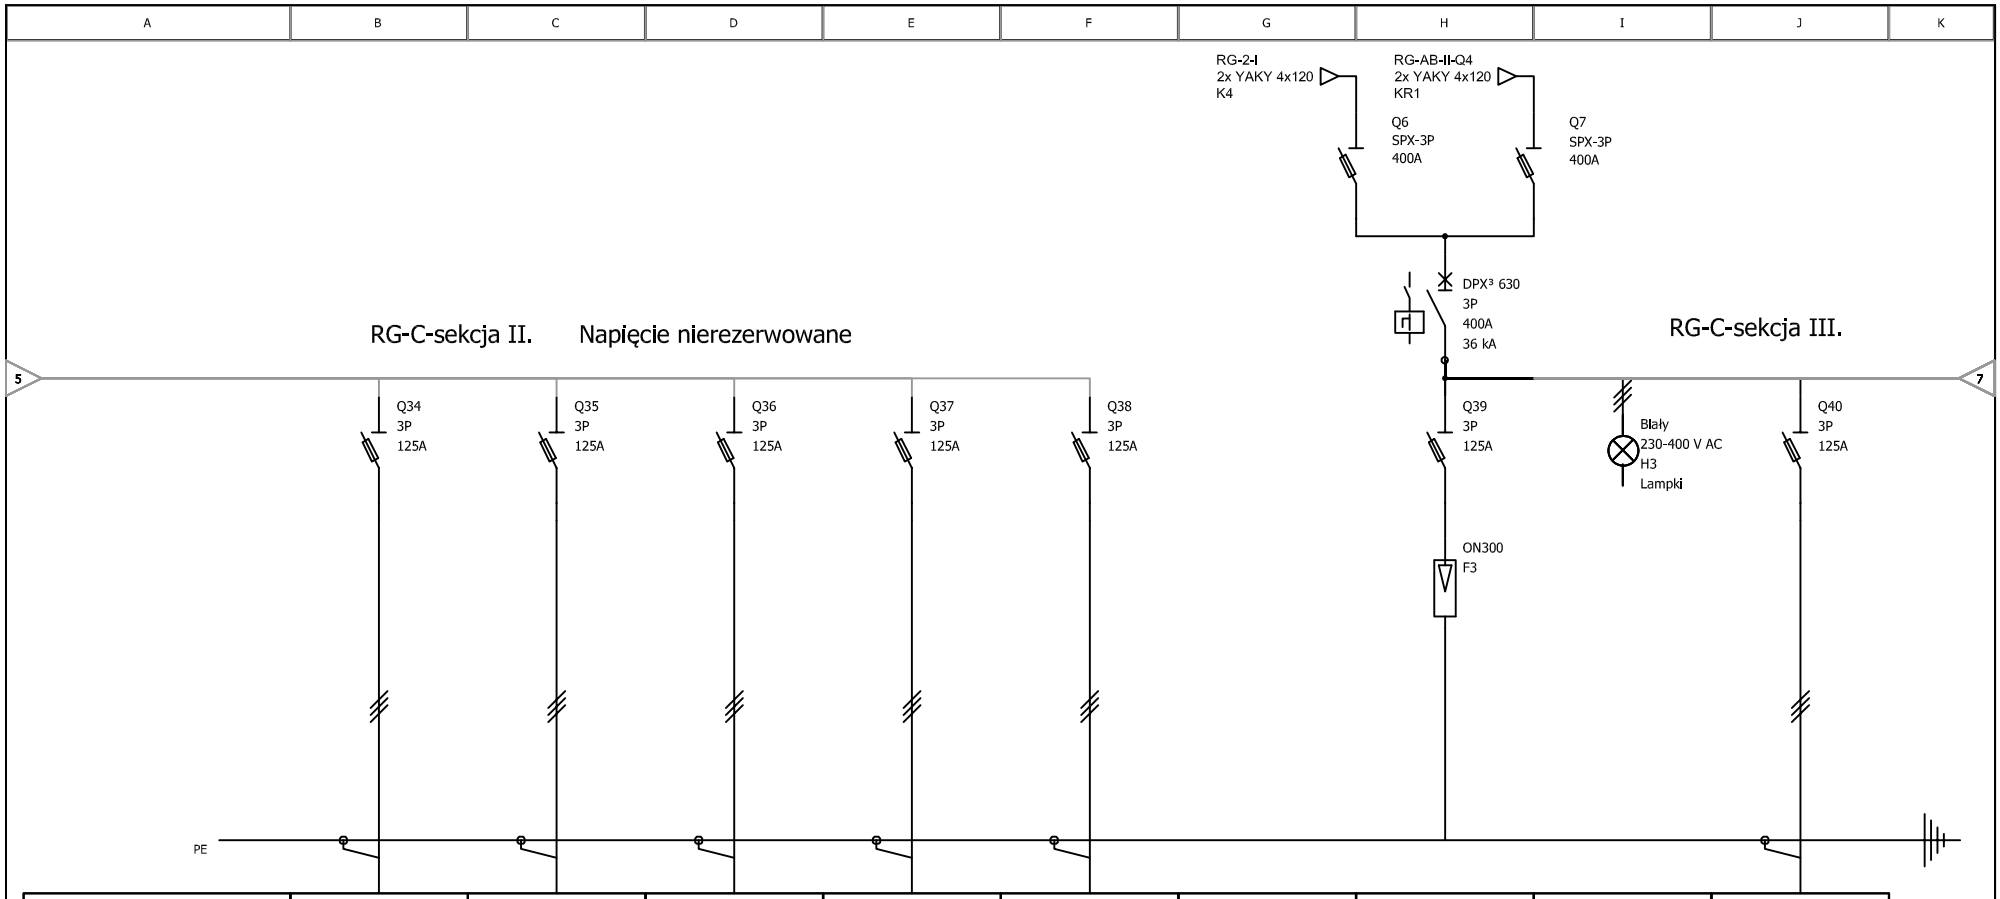

Oznaczenie urządzenia	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q6	F3	H3	Q40
Prąd wkładki bezpieczik.									63A
Nr WLZ									174
Moc									
Opis	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA		4x DEHN bloc 1 255 H Ogranicznik przepięć typu 1		Klinika Jednego Dnia NRL V p.
Typ kabla									4xALY 25 mm2
Stan									Istn.

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C

				Tomasz Knapik	
Data:	03. 2017		Autor:	Nr. rysunku:	E-13