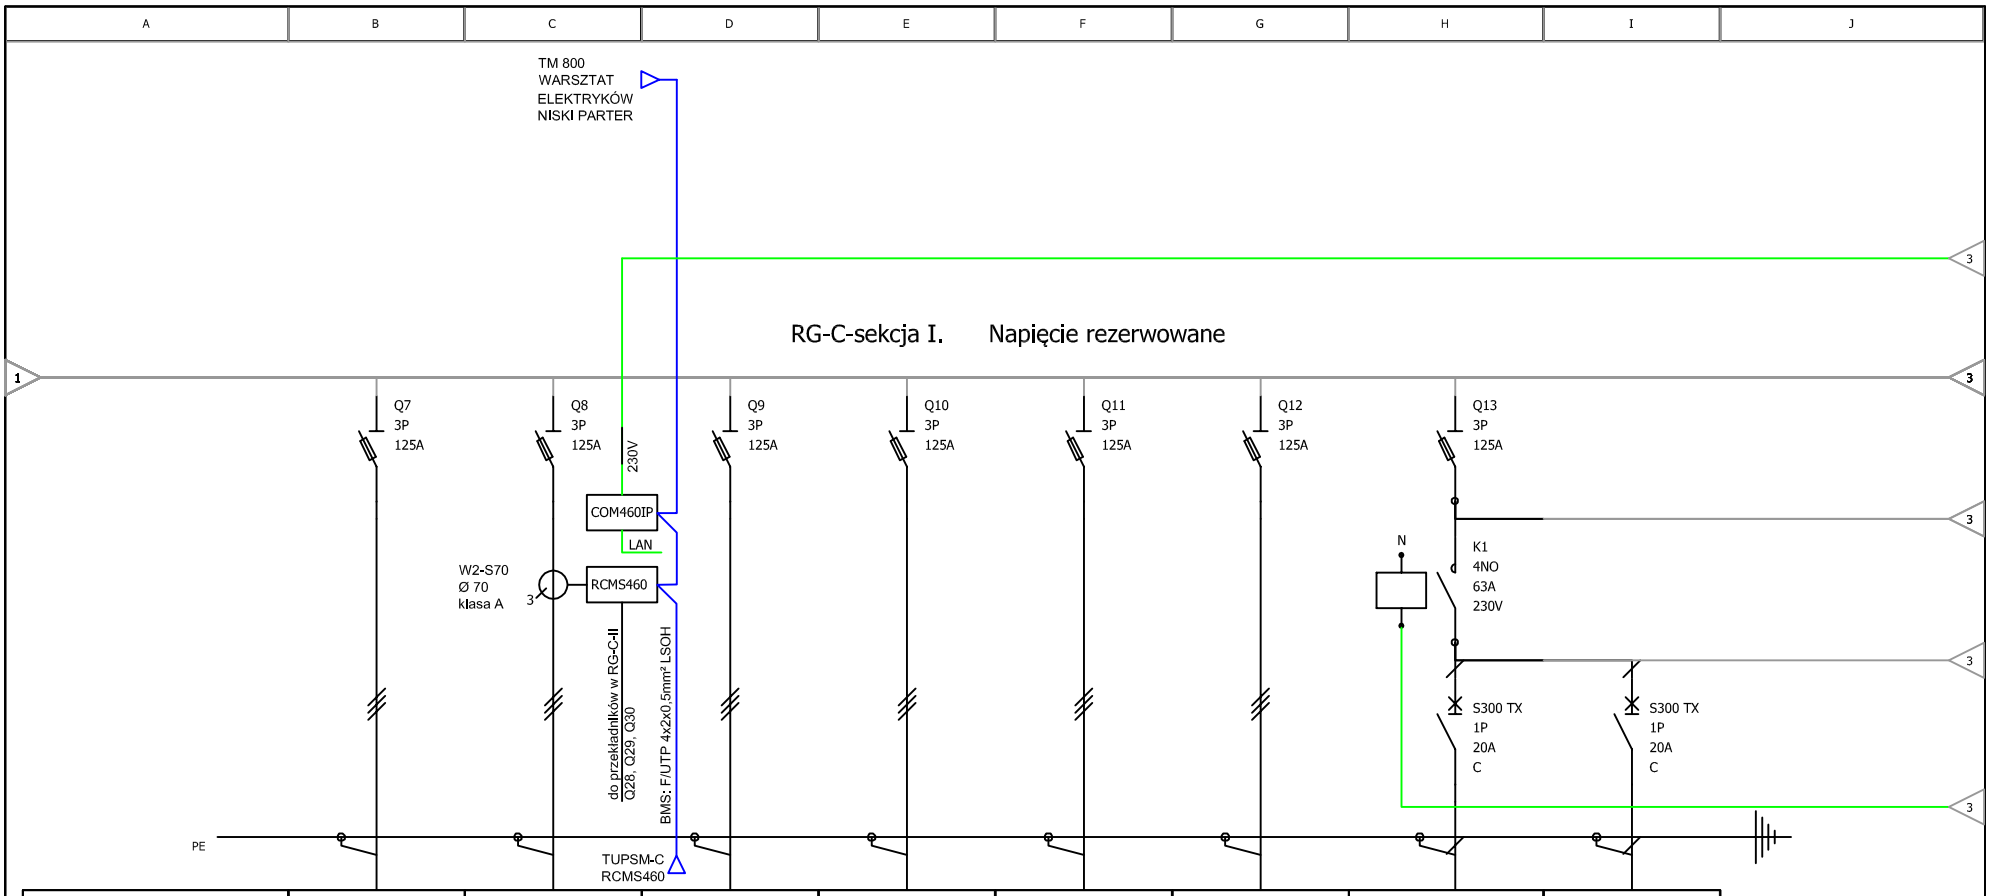

Oznaczenie urządzenia	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13-2	Q13-3
Prąd wkładki bezpieczik.	80A	125A	80A	80A	80A	80A		
Nr WLZ	161	155	164	165	166	167		
Moc			7	7	7	7		
Opis	Gastroskopia Ip. + Klinika Jed. Dnia NRL	Rozdzielnica POS UPSM-1 60 kVA	Winda nr 1	Winda nr 2	Winda nr 3	Winda nr 4	Ośw. nocne	Ośw. nocne
Typ kabla	4xALY 35 mm2	YLY 4x50 mm2	4xALY 25 mm2	4xALY 25 mm2	4xALY 25 mm2	4xALY 25 mm2	4x ADY 4mm2	4x ADY 4mm2
Stan	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C

Tomasz Knapik

Data: 03. 2017

Autor:

Nr. rysunku: E-09