


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RG-C-sekcja IV. Napięcie nierezewnowane

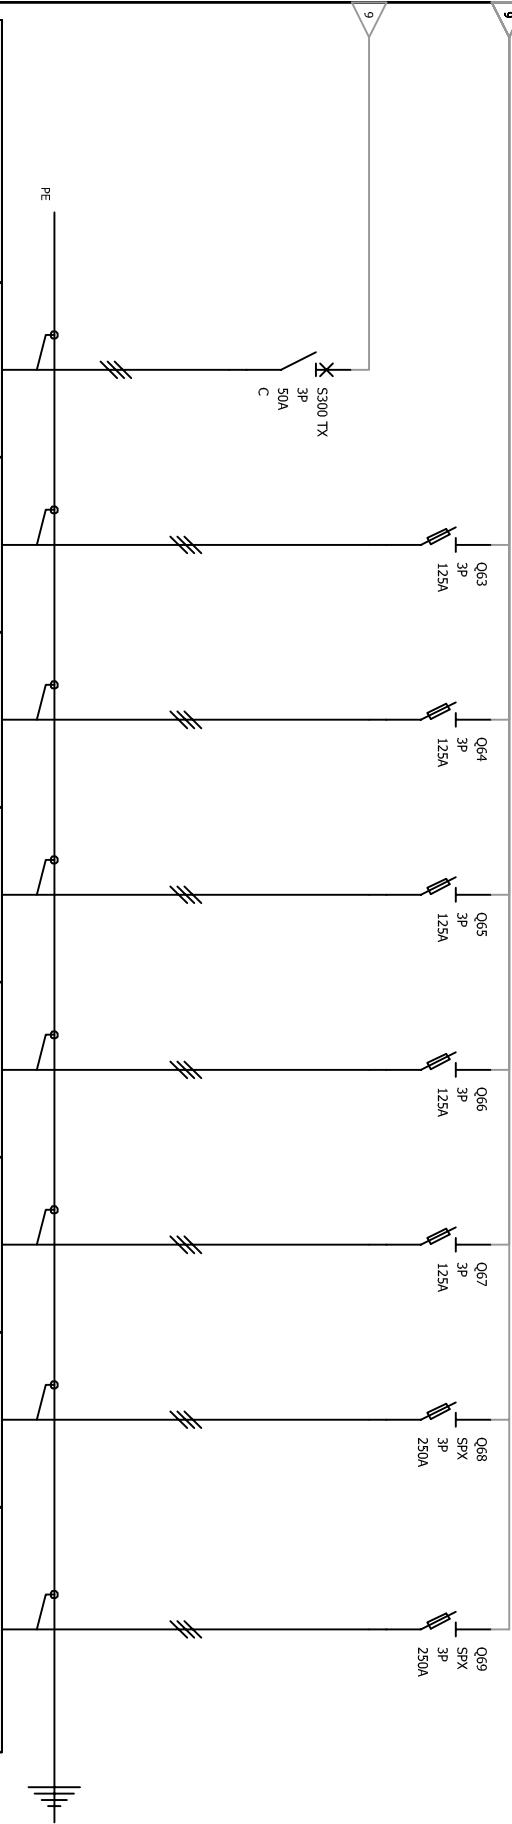

Oznaczenie urządzenia	Q62-3	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69
Prąd wkładki bezpiecznik.								
Nr WLZ								
Moc								
Opis	MYJNIA GETTINGE	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
Typ kabla	YKY 5x10 mm2							
Stan								

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C				Data:		03. 2017	Autor:		Nr. rysunku:	E-17
							Tomasz Knapik			