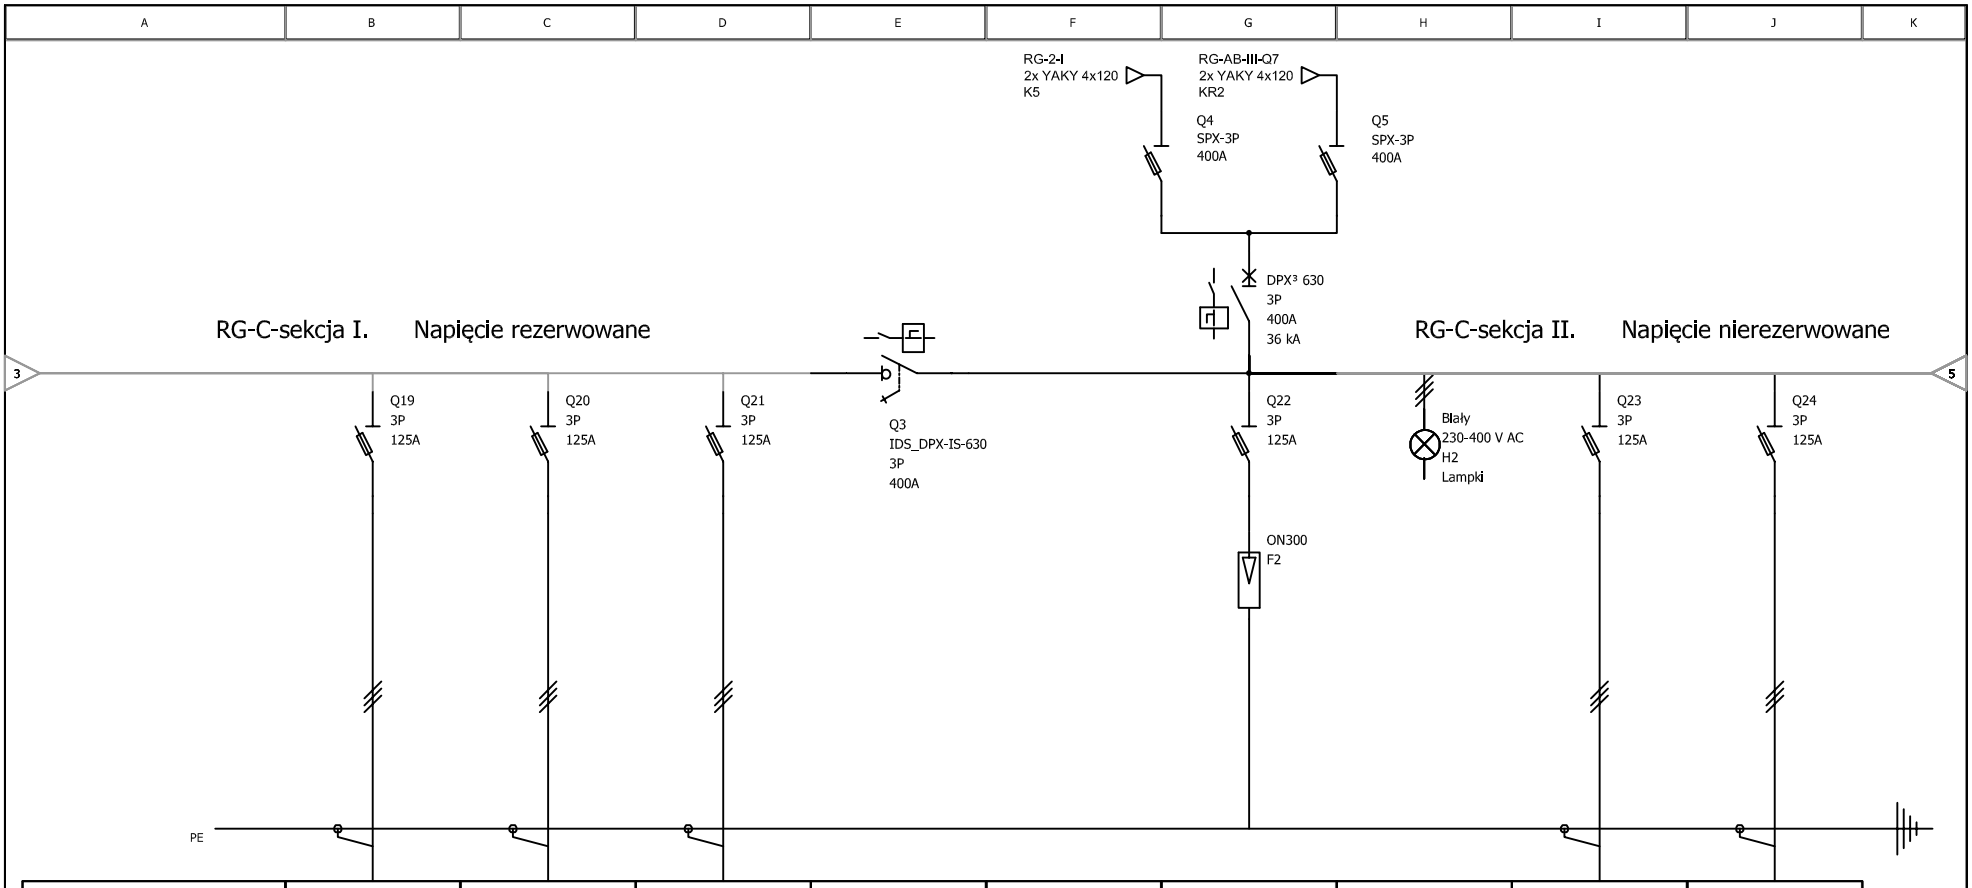

Oznaczenie urządzenia	Q19	Q20	Q21	Q3	Q4	F2	H2	Q23	Q24
Prąd wkładki bezpieczik.								63A	80A
Nr WLZ								168	169
Moc									
Opis	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Sprzęgło sekcyjne		4x DEHN bloc 1 255 H Ogranicznik przepięć typu 1		Korytarz blok oper. V Centralna Pracownia Gastroskopii + Kl.Jed. Dnia NRL	Korytarz dyrekcji I, II, III, V
Typ kabla								4xALY 25 mm2	4xALY 50 mm2
Stan								Istn.	Istn.

SCHEMAT ZASADNICZY RG-C

Tomasz Knapik

Data: 03. 2017

Autor:

Nr. rysunku: E-11