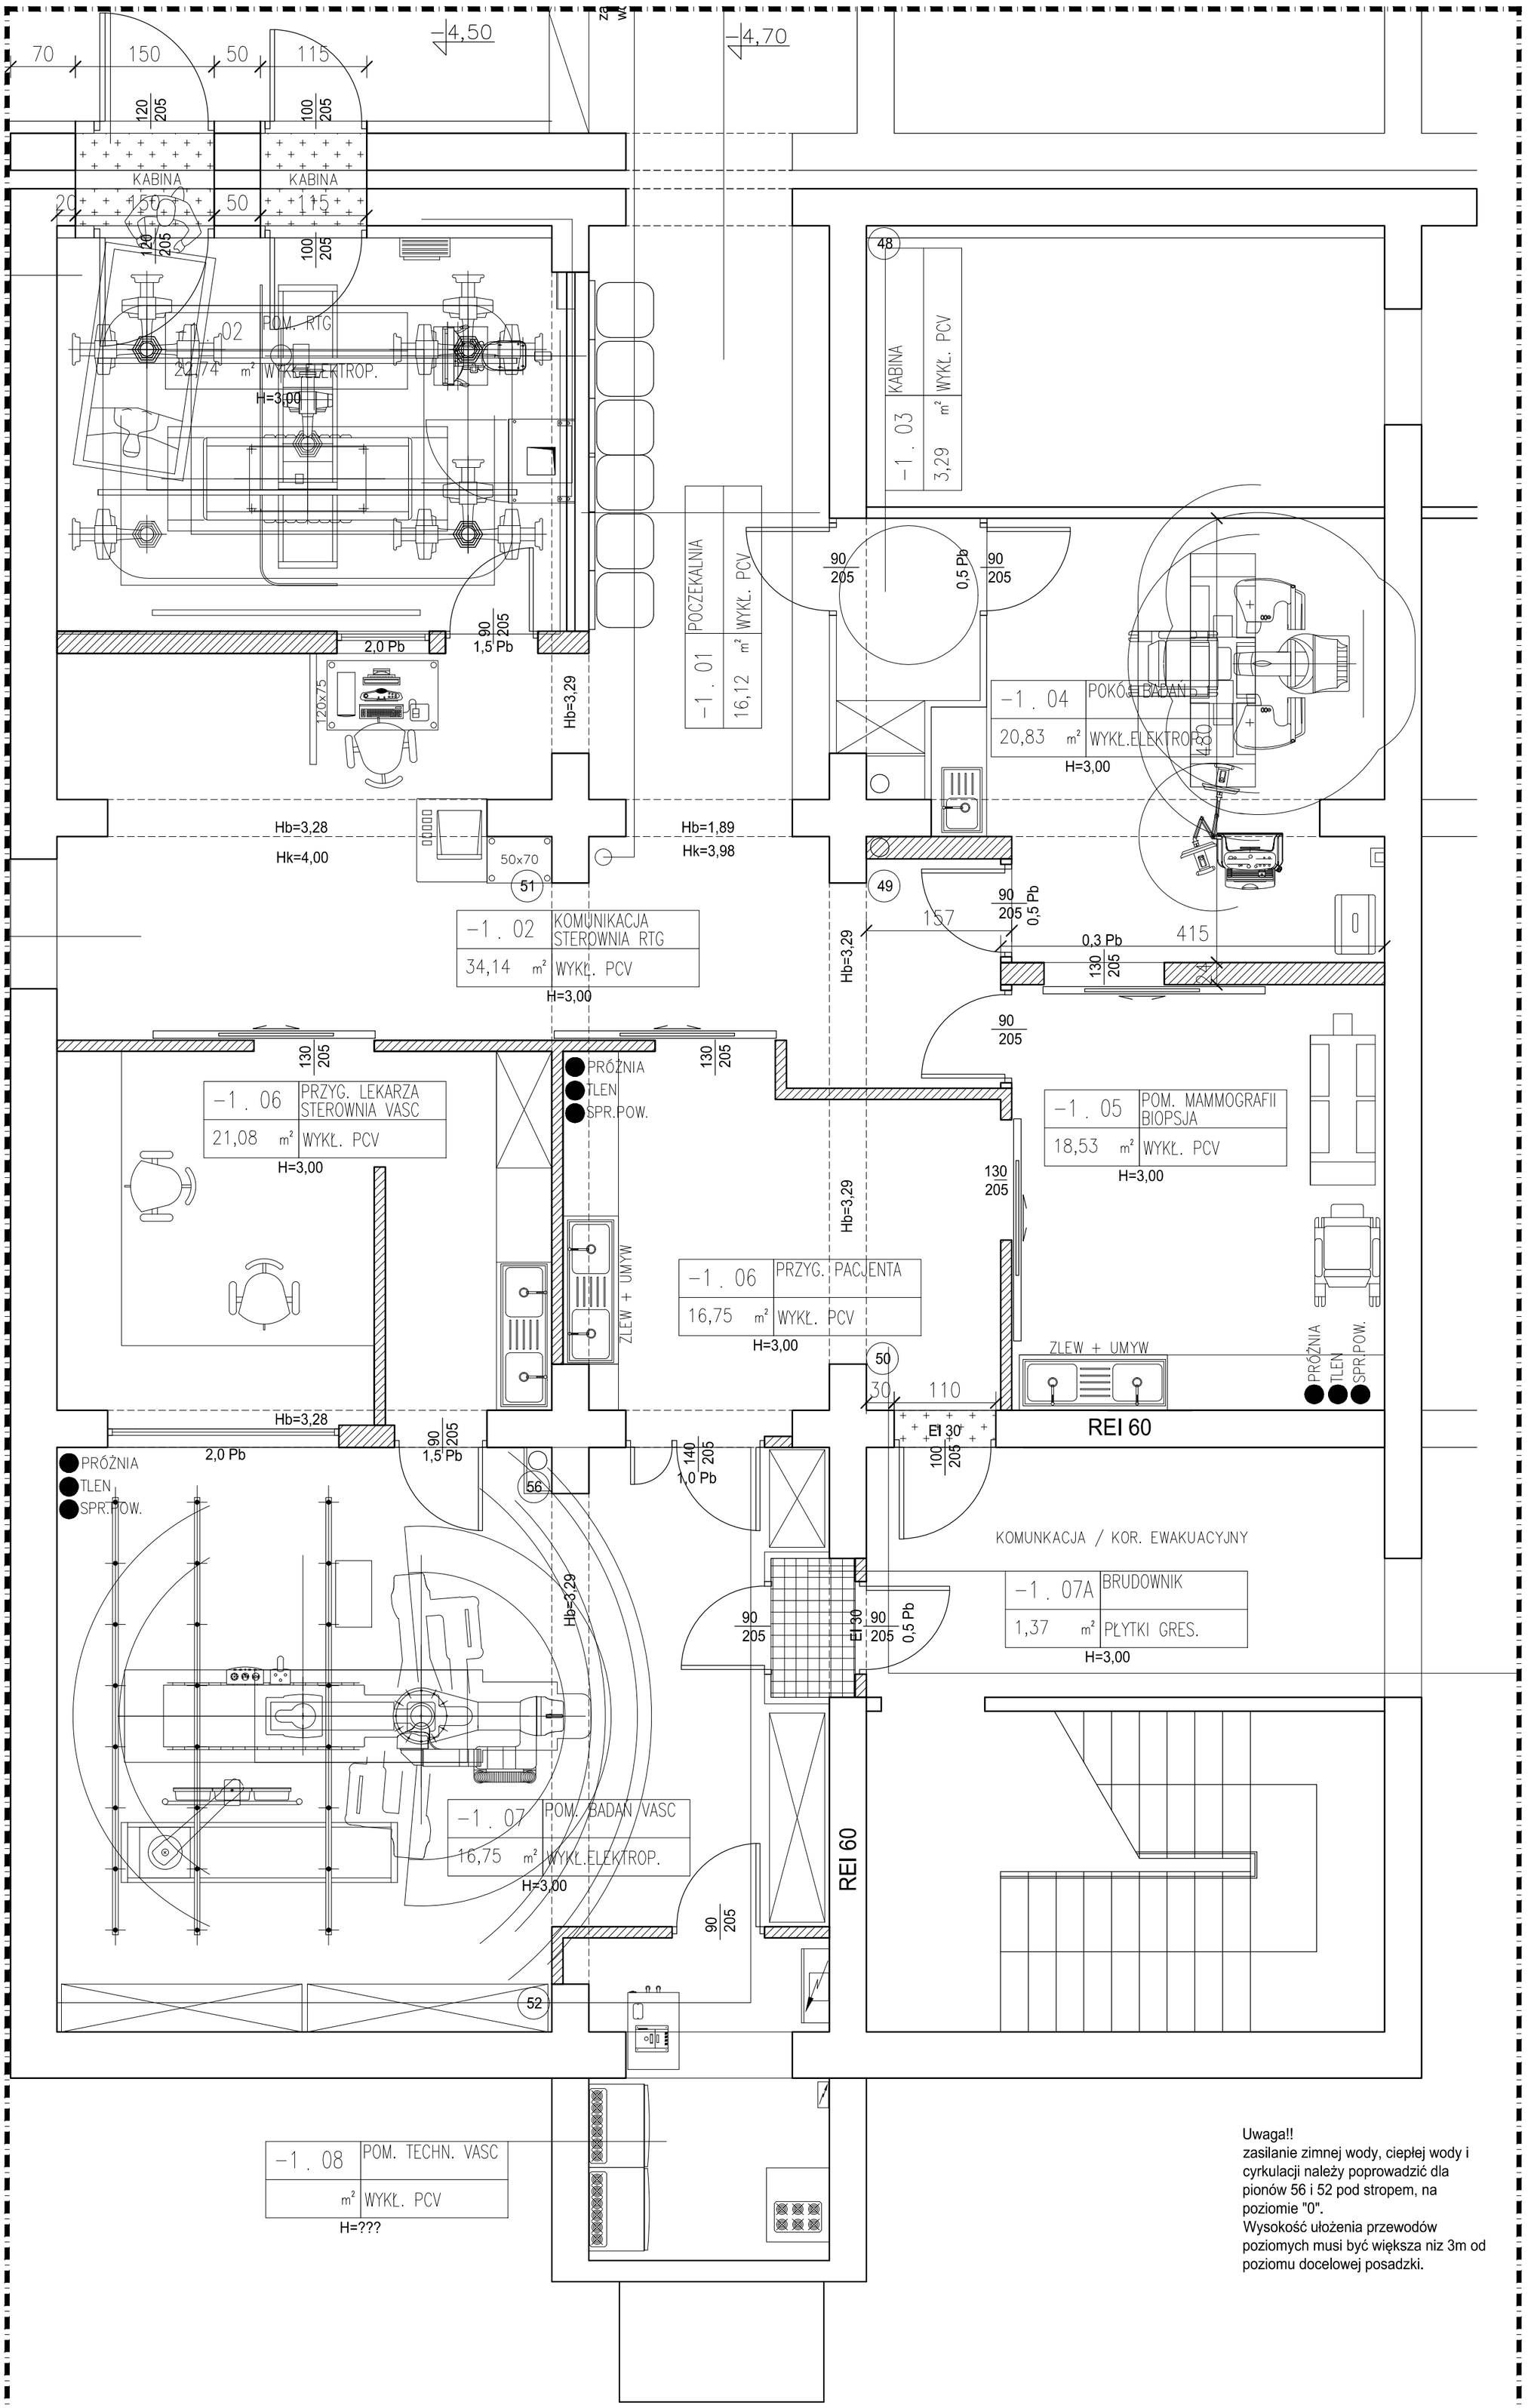

Uwaga!!
zasilanie zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji należy poprowadzić dla pionów 56 i 52 pod stropem, na poziomie "0".
Wysokość ułożenia przewodów poziomych musi być większa niz 3m od poziomu docelowej posadzki.