
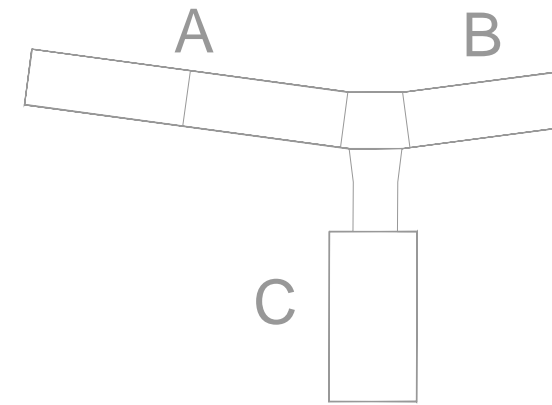


P3,A

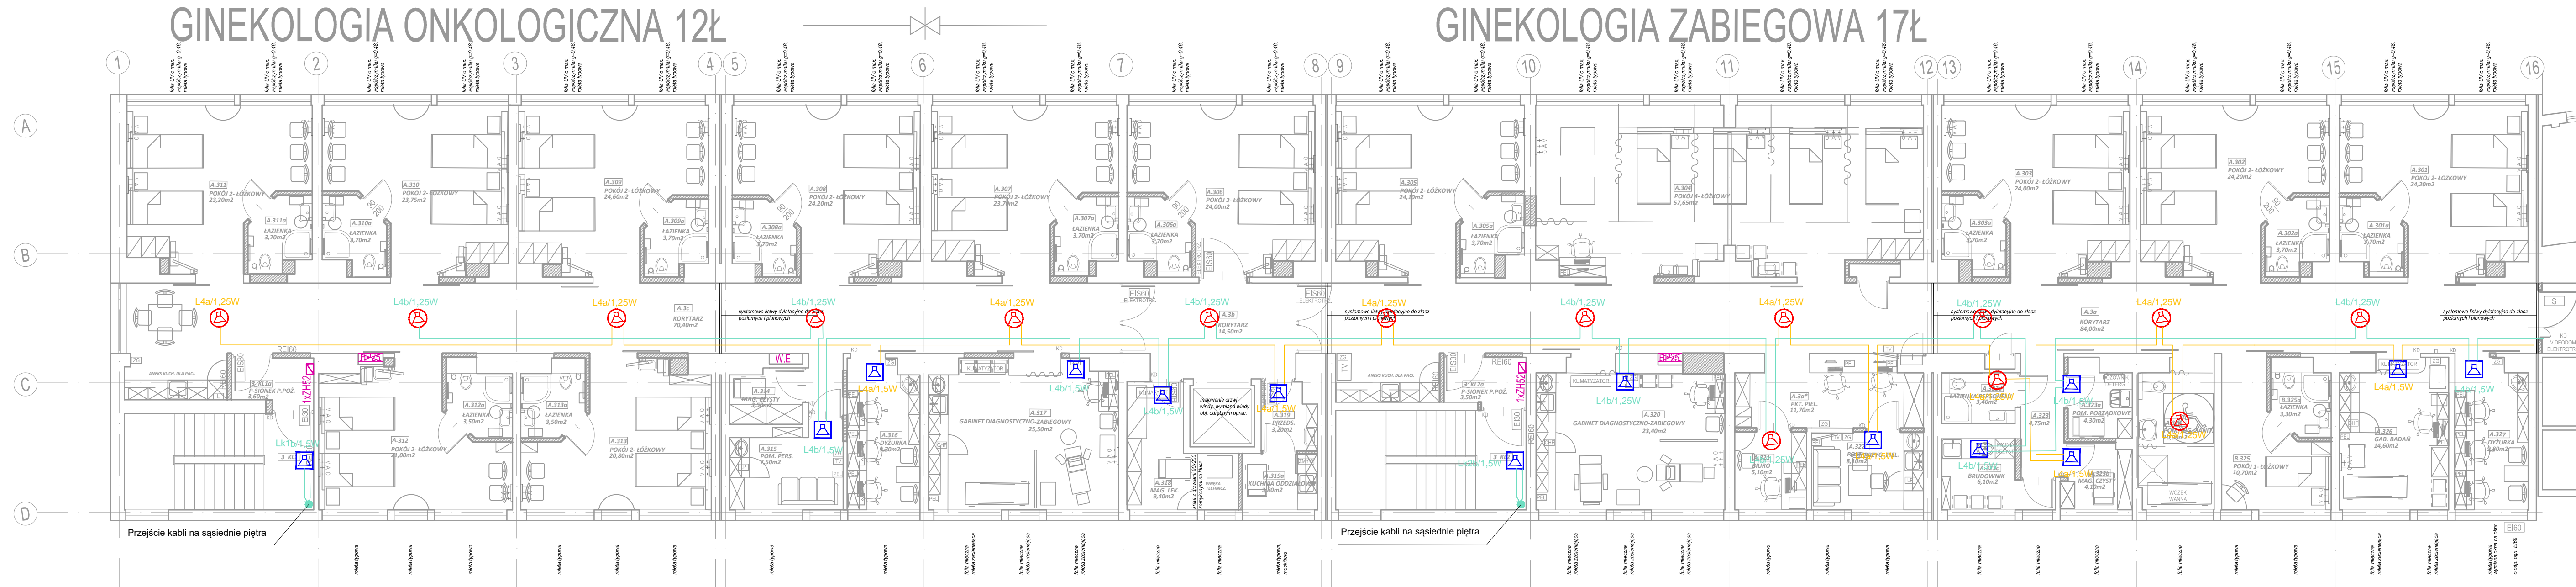

LEGENDA:

- POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY
- POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY

UWAGA:  
WSZYSTKIE GŁOŚNIKI POŻAROWE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNY  
CERTYFIKAT ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP  
DO STOSOWANIA W SYSTEMACH DSO.

OKABLOWANIE:  
LINIE GŁOŚNIKOWE: KABEL NIEPALNY 1x2x1,4mm PH90  
POZOSTAŁE WEDŁUG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE

		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13					
Projektował	mgr. inż. Tomasz Knapik		Nr uprawnień	MAP/0052/ POOE/13 w specjalności elektrycznej	03.2017	Stadium:  PW	Inwestor: Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gbelskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Opracował	mgr. inż. Waldemar Kluczyński						
Nazwisko		Podpis		Data			
Lokalizacja:  DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obrebie Lgota przy ul. Medyków 14							
Nazwa rysunku: Rzut piętra P3A - Oddział Ginekologii Onkologiczna i Zabiegowa - plan instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego							Branża:  ELEKTRYCZNA
							Nr rys.:  DSO/P3A/01